

Dvižna vrata Arcont - Novoferm


Pri dvižnih vratih proizvajalca Arcont (Krmilna omarica Novoferm) je za priklop relejskih komand potreben rahel poseg v elektro omarico dvižnih vrat.

Pred posegom v elektro krmilno omarico prosimo nujno izključite električno napetost!!


Odpiranje električne krmilne omarice dvižnih vrat poteka sledeče.
Odvijemo 2 vijaka na desni strani omarice kot kaže spodnja slika:



Pričaka nas naslednji pogled:

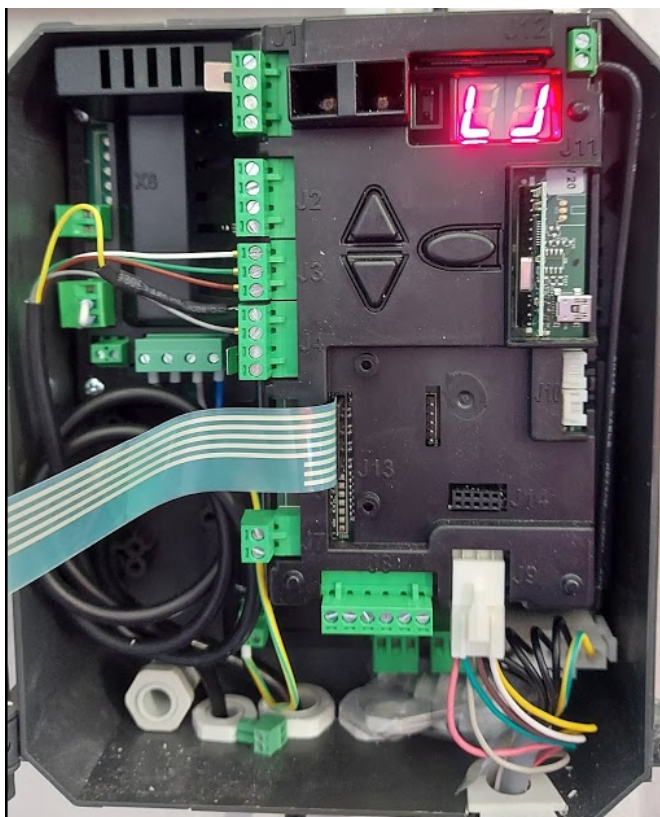

Usmerimo se na zgornjo priključno lettev U1, kjer priklopimo 2-žilni kabel na kontakta 2 in 4.

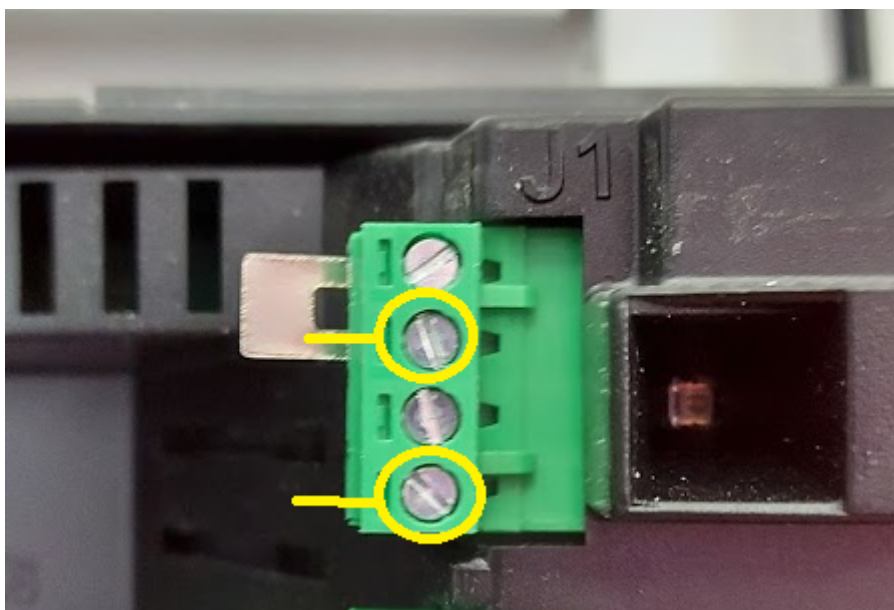

Drugi konec 2-žilnega kabla priključite na FireApp relejski sistem za odpiranje vrat, ki je opisan v drugih kategorijah teh navodil.

Družba FireApp, informacijske storitve, d.o.o. ne odgovarja za morebitne poškodbe strojne opreme v lasti naročnika, ki so bile povzročene s strani naročnikovih predstavnikov!

