

Dvižna vrata Arcont - Novoferm


Pri dvižnih vratih proizvajalca Arcont (Krmilna omarica Novoferm) je za priklop relejskih komand potreben rahel poseg v elektro omarico dvižnih vrat.

Pred posegom v elektro krmilno omarico prosimo nujno izključite električno napetost!!


Odpiranje električne krmilne omarice dvižnih vrat poteka sledeče.
Odvijemo 2 vijaka na desni strani omarice kot kaže spodnja slika:



Pričaka nas naslednji pogled:

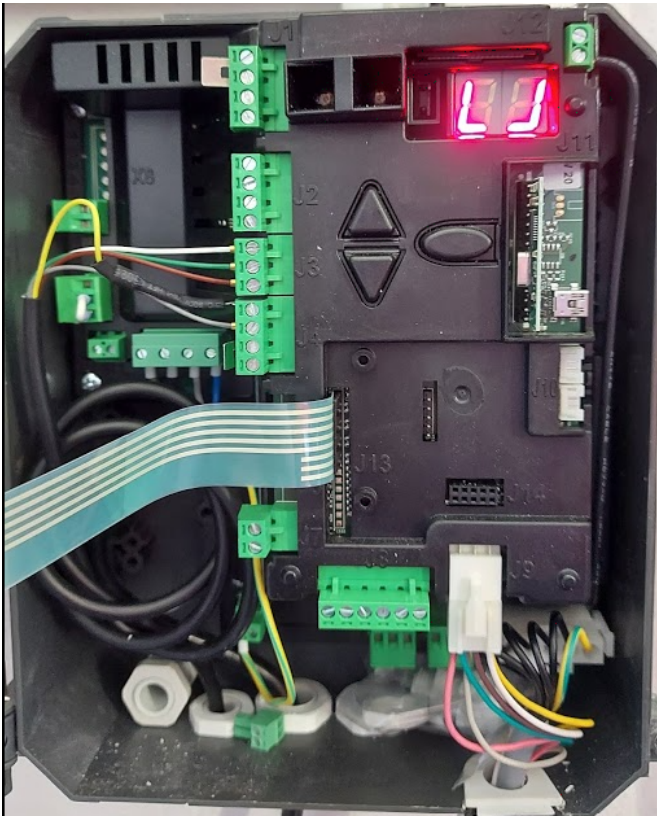

Usmerimo se na zgornjo priključno letev U1, kjer priklopimo 2-žilni kabel na kontakta 2 in 4.

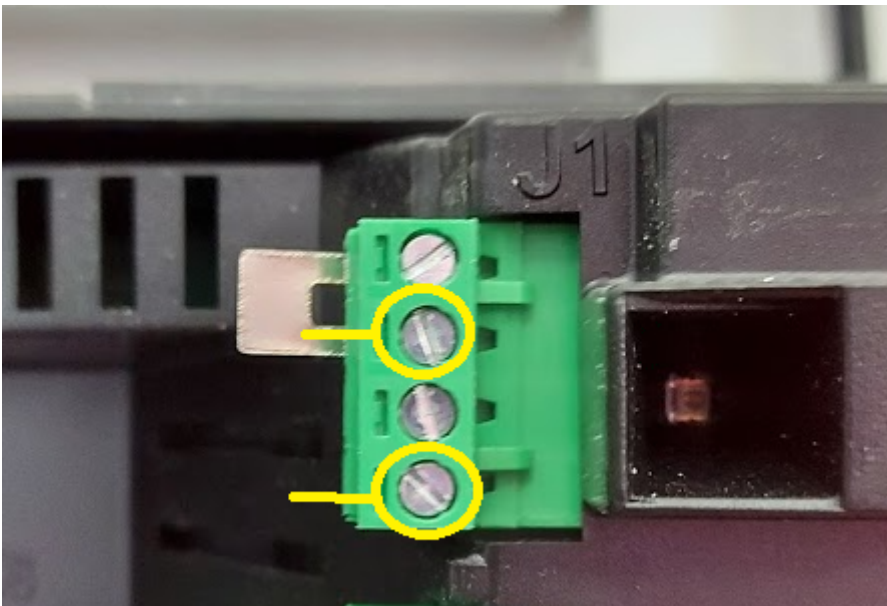

Drugi konec 2-žilnega kabla priključite na FireApp relejski sistem za odpiranje vrat, ki je opisan v drugih kategorijah teh navodil.

Družba FireApp, informacijske storitve, d.o.o. ne odgovarja za morebitne poškodbe strojne opreme v lasti naročnika, ki so bile povzročene s strani naročnikovih predstavnikov!

Pomembna informacija glede delovanja modula za vrata: Ob intervenciji sistem preko modula za odpiranje vrat pošlje samo EN (1) signal, ko prvi uporabnik, ki je dal odgovor pridem in ima aktiven GPS, doseže zbirno mesto. V kolikor imate modul za odpiranje vrat priklopljen na tak model vrat, ki z eno tipko omogoča odpiranje in zapiranje le teh, se bodo v primeru odprtih vrat v le ta **ZAPRLA**, saj sistem ne ve v kakšni poziciji so vrata v tistem trenutku. Pri uporabi modula za vrata zato svetujemo uporabo svetlobnih varnostnih senzorjev, ki preprečijo zapiranje v primeru, da je v tistem trenutku nekaj v vratih (vozila, osebe,...). Družba FireApp, informacijske storitve, d.o.o. zaradi navedenega dejstva ne more odgovarjati za morebitne poškodbe strojne opreme.

Revision #3

Created Sat, Jan 9, 2021 6:16 PM by Domen Božičnik

Updated Wed, Feb 11, 2026 10:01 AM by Dejan Mrak