


Dvižna vrata ASSA ABLOY 950

Pri dvižnih vratih proizvajalca ASSA ABLOY 950 je za priklop relejskih komand potreben rahel poseg v elektro omarico dvižnih vrat.


Pred posegom v elektro krmilno omarico prosimo nujno izključite električno napetost!!

Odpiranje električne krmilne omarice dvižnih vrat poteka ročno brez uporabe orodja iz desne strani omarice z uporabo manjše sile, se bo sprednji del omarice odprl v levo stran:




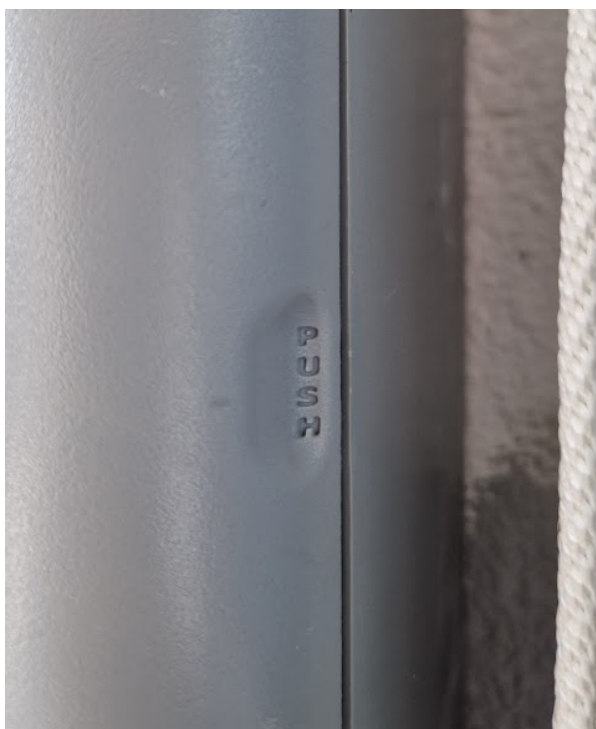

Ko odpremo kontrolno omarico se nam odpre pogled po matični krmilni plošči.
Pogled usmerimo v spodnji desni del na priključne kontakte:

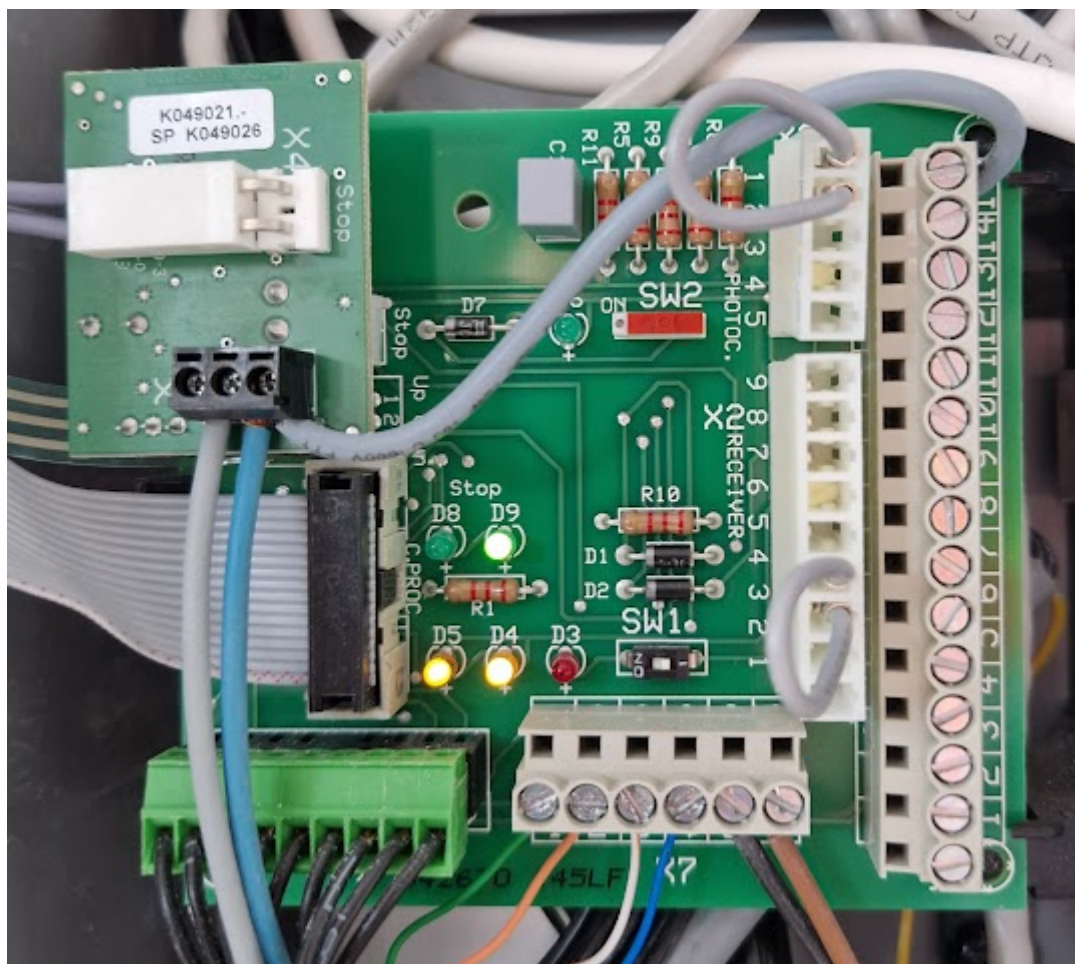

Na spodaj prikazane priključke 1 in 2, na priključnem panelu X7 priključimo 2-žilni kabel:

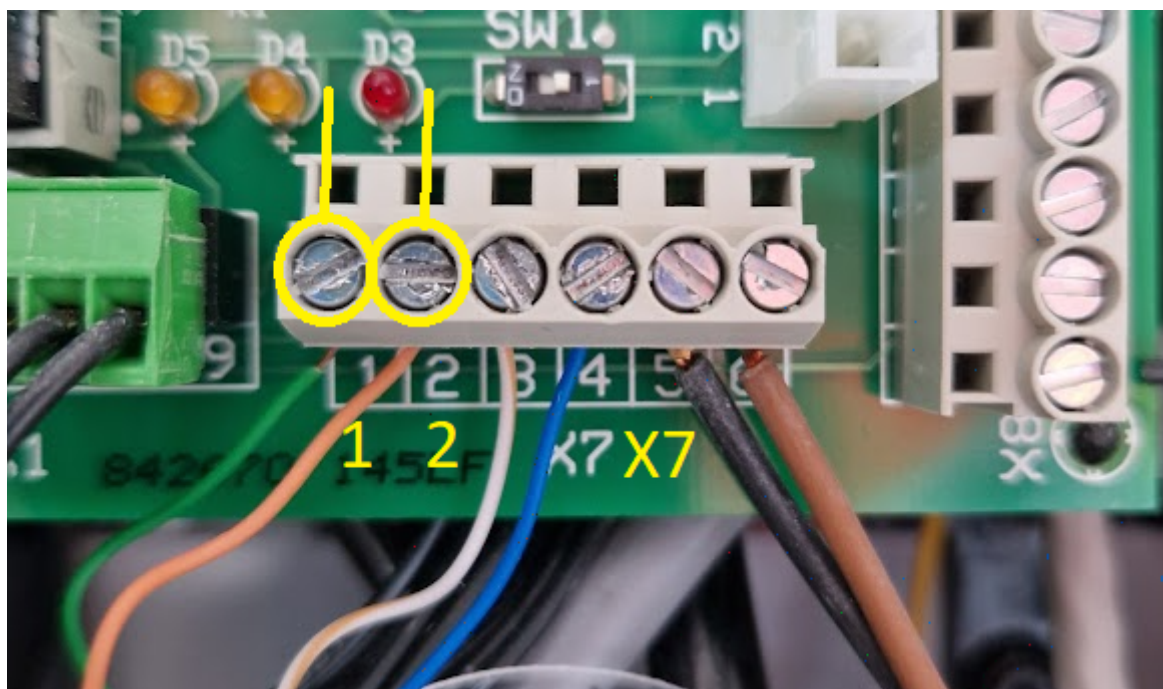

Drugi konec 2-žilnega kabla priključite na FireApp relejski sistem za odpiranje vrat, ki je opisan v

drugih kategorijah teh navodil.

Družba FireApp, informacijske storitve, d.o.o. ne odgovarja za morebitne poškodbe strojne opreme v lasti naročnika, ki so bile povzročene s strani naročnikovih predstavnikov!

Revision #4

Created Sun, Nov 22, 2020 5:51 PM by Domen Božičnik

Updated Wed, Mar 22, 2023 7:21 PM by Domen Božičnik