


# Dvižna vrata ASSA ABLOY ECS 950

Pri dvižnih vratih proizvajalca ASSA ABLOY 950 je za priklop relejskih komand potreben rahel poseg v elektro omarico dvižnih vrat.

**Pred posegom v elektro krmilno omarico prosimo nujno izključite električno napetost!!**

Odpiranje električne krmilne omarice dvižnih vrat poteka ročno brez uporabe orodja iz desne strani omarice z uporabo manjše sile, se bo sprednji del omarice odprl v levo stran.

Ko odpremo kontrolno omarico se nam odpre pogled po matični krmilni plošči. Pogled usmerimo na desni del na priključne kontakte:

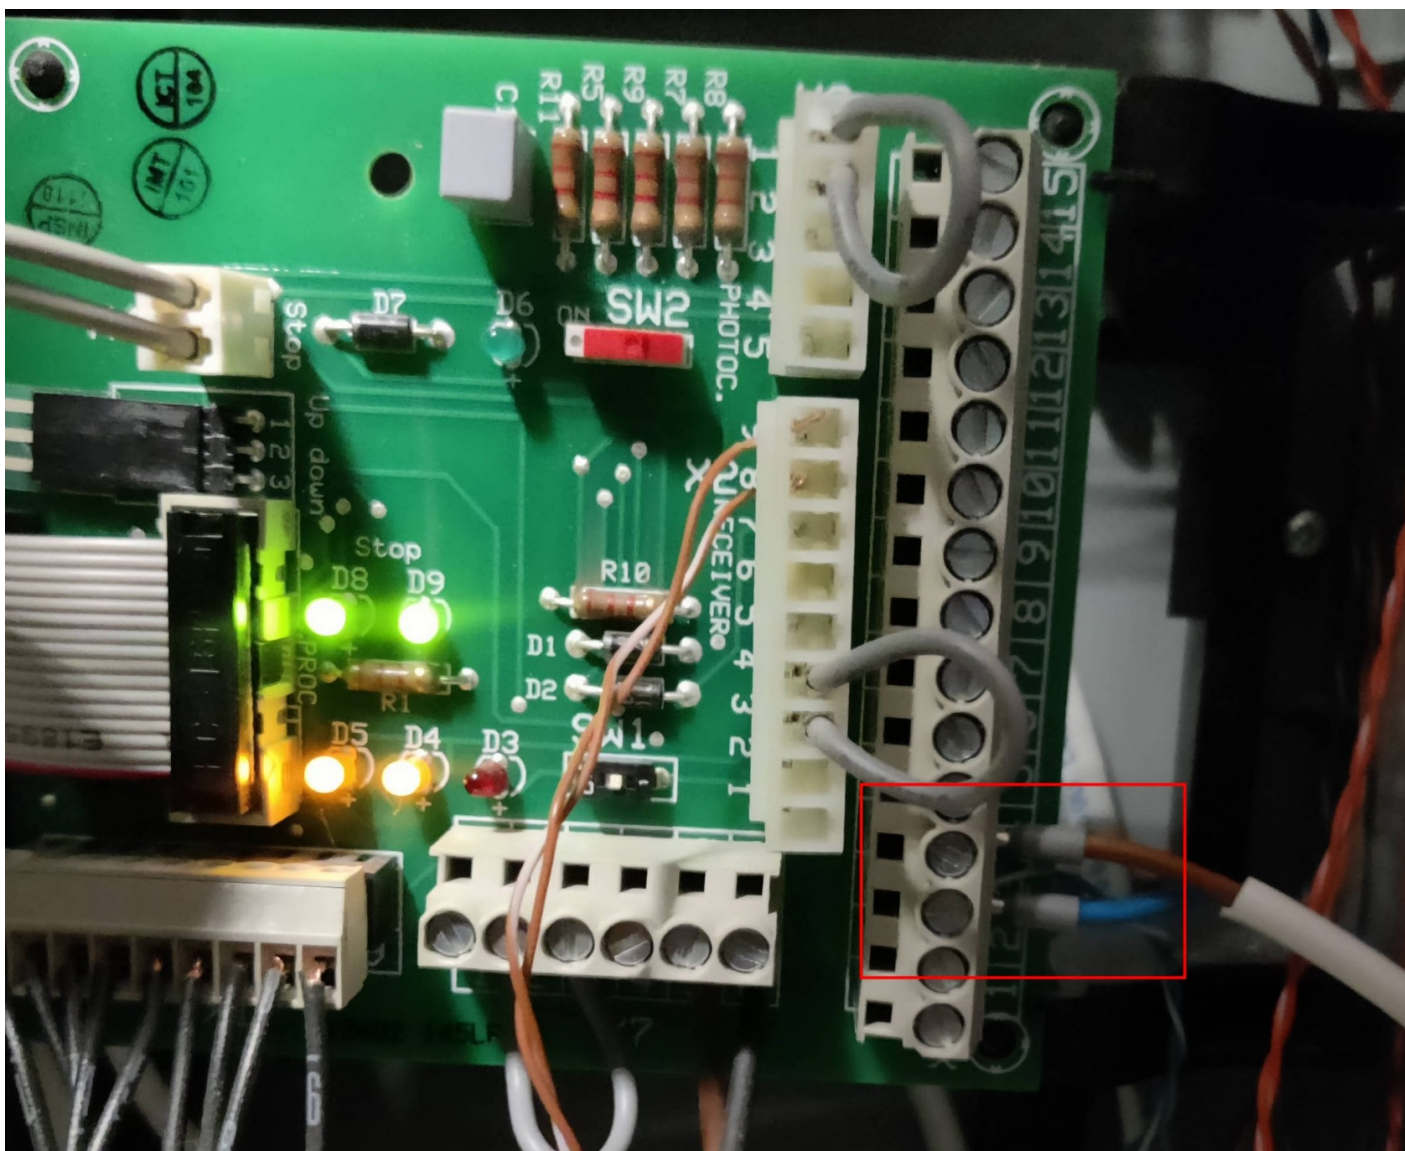

Na priključke **3** in **4** priključimo 2-žilni kabel.

Dokumentacija priključkov na vezju je na voljo v priloženi datoteki v poglavju CDM9.

Drugi konec 2-žilnega kabla priključite na FireApp relejski sistem za odpiranje vrat, ki je opisan v drugih kategorijah teh navodil.

Družba FireApp, informacijske storitve, d.o.o. ne odgovarja za morebitne poškodbe strojne opreme v lasti naročnika, ki so bile povzročene s strani naročnikovih predstavnikov!

Revision #8

Created Fri, Feb 3, 2023 8:45 AM by Martin Dagarin

Updated Fri, Feb 3, 2023 8:11 PM by Martin Dagarin