

# Dvižna vrata Marantec CS 310

Pri dvižnih vratih proizvajalca Horman je za priklop relejskih komand potreben rahel poseg v elektro omarico dvižnih vrat.


Pred posegom v elektro krmilno omarico prosimo nujno izključite električno napetost!!

Odpiranje električne krmilne omarice dvižnih vrat poteka sledeče:

Odvijemo vseh 6 vijake kot prikazuje slika spodaj:



Kot prikazuje spodnja slika, priključimo 2-žilni kabel na konektorju X3 med številko 5 in številko 6.

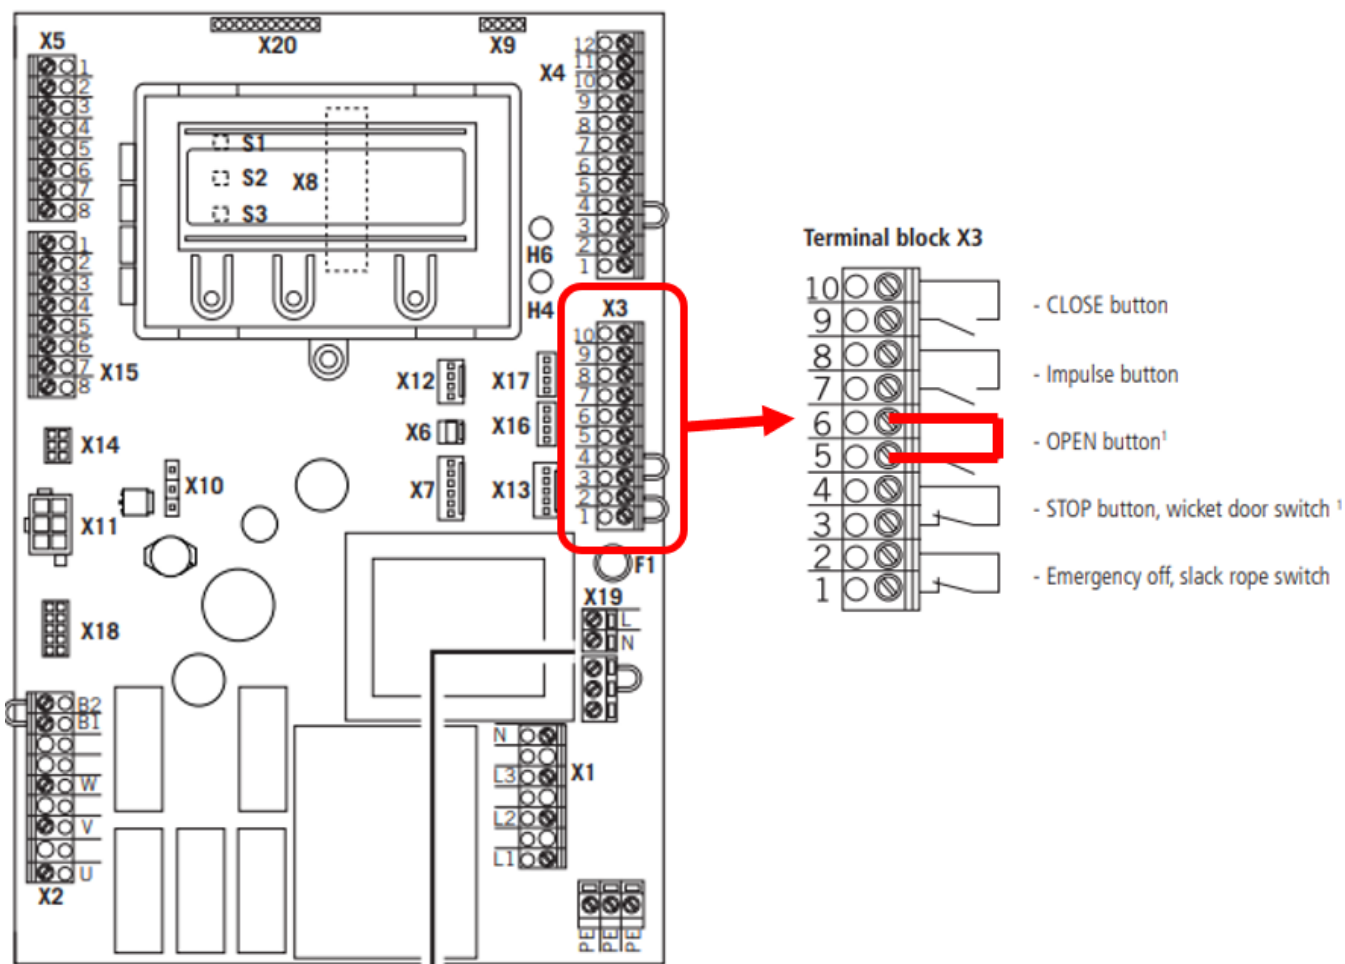

Drugi konec 2-žilnega kabla priključite na FireApp relejski sistem za odpiranje vrat, ki je opisan v drugih kategorijah teh navodil.

Družba FireApp, informacijske storitve, d.o.o. ne odgovarja za morebitne poškodbe strojne opreme v lasti naročnika, ki so bile povzročene s strani naročnikovih predstavnikov!

Revision #2

Created Sun, Apr 3, 2022 1:13 PM by Dejan Mrak

Updated Fri, Dec 23, 2022 3:17 PM by Dejan Mrak