


Dvižna vrata ROLTEK

Pri dvižnih vratih proizvajalca ROLTEK je za priklop relejskih komand potreben rahel poseg v elektro omarico dvižnih vrat.

Pred posegom v elektro krmilno omarico prosimo nujno izključite električno napetost!!


Odpiranje električne krmilne omarice dvižnih vrat poteka sledeče.

Odvijemo vseh 4 vijakov kot prikazuje slika spodaj:

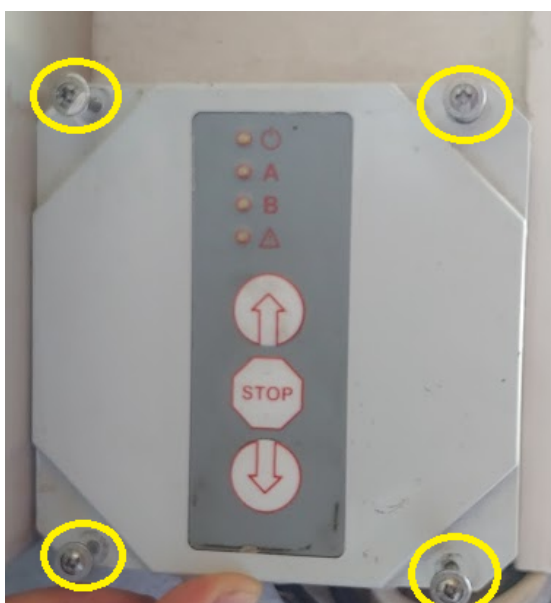


Ko odvijemo vse 4 vijake in odpremo kontrolno omarico se nam odpre pogled po matični krmilni plošči.

Pogled usmerimo v spodnji desni del na priključne kontakte:

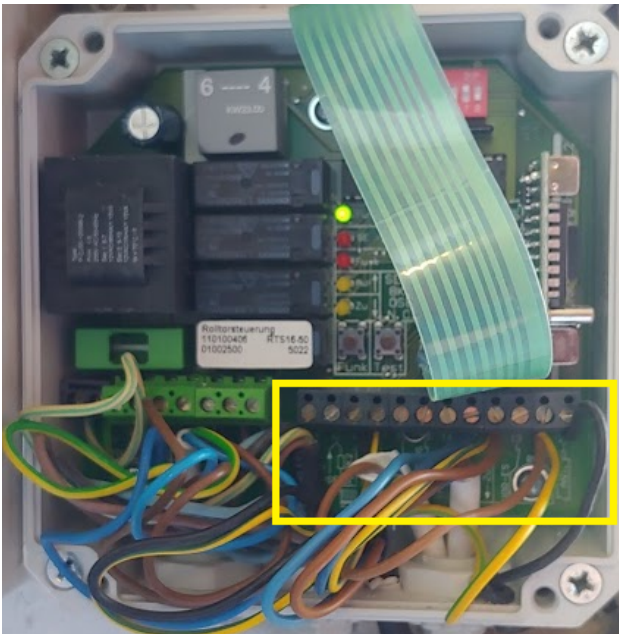

Na spodaj prikazane priključke 17 in 20 priključimo 2-žilni kabel:

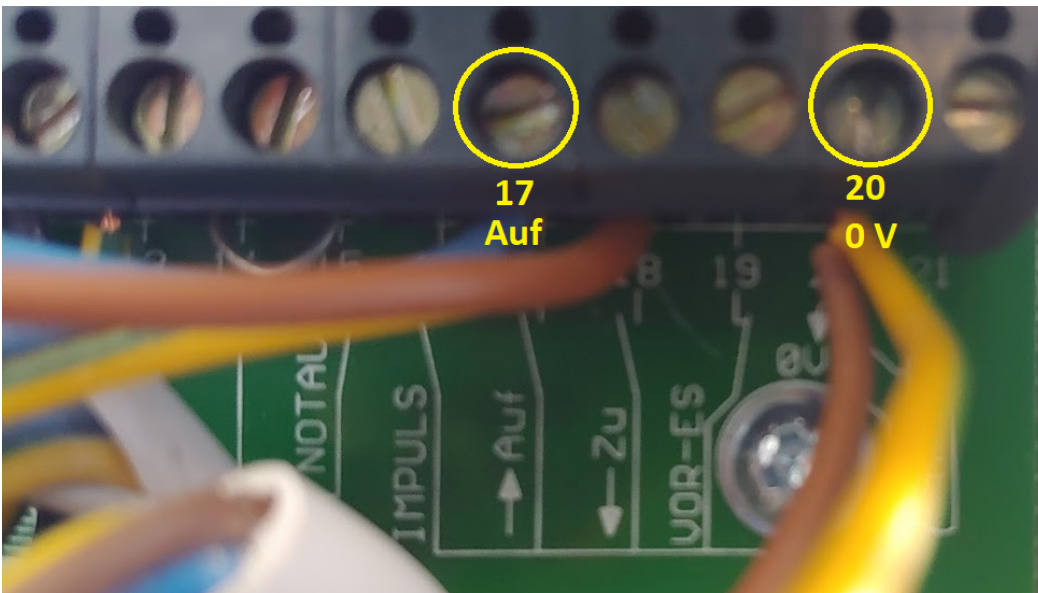

Drugi konec 2-žilnega kabla priključite na FireApp relejski sistem za odpiranje vrat, ki je opisan v drugih kategorijah teh navodil.

Družba FireApp, informacijske storitve, d.o.o. ne odgovarja za morebitne poškodbe strojne opreme v lasti naročnika, ki so bile povzročene s strani naročnikovih predstavnikov!

Pomembna informacija glede delovanja modula za vrata: Ob intervenciji sistem preko modula za odpiranje vrat pošlje samo EN (1) signal, ko prvi uporabnik, ki je dal odgovor

pridem in ima aktiven GPS, doseže zbirno mesto. V kolikor imate modul za odpiranje vrat priključen na tak model vrat, ki z eno tipko omogoča odpiranje in zapiranje le teh, se bodo v primeru odprtih vrat v le ta **ZAPRLA**, saj sistem ne ve v kakšni poziciji so vrata v tistem trenutku. Pri uporabi modula za vrata zato svetujemo uporabo svetlobnih varnostnih senzorjev, ki preprečijo zapiranje v primeru, da je v tistem trenutku nekaj v vratih (vozila, osebe,...). Družba FireApp, informacijske storitve, d.o.o. zaradi navedenega dejstva ne more odgovarjati za morebitne poškodbe strojne opreme.

Revision #10

Created Tue, Sep 1, 2020 6:47 PM by Domen Božičnik

Updated Wed, Feb 11, 2026 9:59 AM by Dejan Mrak